

Comando elettronico remoto, 2 pulsanti per la gestione remota di un singolo comando elettronico o per il controllo centralizzato di più comandi, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil.

CARATTERISTICHE.

- Tensione nominale di alimentazione: 230 V~, 50/60 Hz
- Spie luminose con simboli intercambiabili per individuazione al buio.
- Ricalibrazione dei pulsanti a sfioramento: 1 minuto
- Temperatura di funzionamento: -5 °C - +35 °C.

CARICHI COMANDABILI.

- Uscita codificata (morsetto R): 230 V~, 50 mA max
- L'apparecchio, collegato ai dispositivi 21119, 21134 e 21174 consente il comando da remoto dei carichi ad essi collegati (distanza massima 100 m)

FUNZIONAMENTO.

- Spie frontali sempre accese
- Comandi: doppio pulsante a sfioramento sul fronte; il comando avviene appoggiando lievemente il dito sul fronte del dispositivo in corrispondenza della spia illuminata
- In fase di configurazione il buzzer è sempre abilitato

ATTENZIONE: Il circuito sul lato carico deve essere considerato sempre in tensione.

N.B: Ad ogni installazione della placca attendere almeno 1 min. per la sua ricalibrazione.

CONFIGURAZIONE.

A carico/lampada spento premere contemporaneamente entrambi i tasti posti sotto la placca; il tasto superiore inizierà a lampeggiare ed entrerà nella fase di configurazione 1:

- premere brevemente il **tasto inferiore** per modificare le impostazioni della configurazione selezionata - premere brevemente il **tasto superiore lampeggiante** per salvare la fase selezionata e passare alla fase di configurazione successiva.

Se entro 15 s non si effettua nessuna operazione, il dispositivo esce dalla configurazione senza salvare l'ultima fase.

CONFIGURAZIONE	IMPOSTAZIONE		PROCEDURA
	LED tasto superiore	LED tasto inferiore	
FASE 1 Modifica luminosità	1 lampeggio ripetuto	Sempre acceso alla luminosità impostata	Premere il tasto inferiore per modificare ciclicamente la luminosità (bassa, media, alta)
FASE 2 Abilitazione buzzer	2 lampeggi ripetuti	Buzzer disattivo Buzzer attivo	Premere il tasto inferiore per attivare/disattivare il buzzer
FASE 3 Abilitazione scenario (da utilizzare quando si devono comandare dispositivi diversi contemporaneamente)	3 lampeggi ripetuti	Scenario disabilitato (default) Scenario solo OFF abilitato	Premere il tasto inferiore per abilitare o disabilitare il comportamento scenario

LED acceso LED lampeggiante LED spento (default)

AVVERTENZE.

Collegare l'apparecchio come indicato nella figura "COLLEGAMENTI". Il circuito di alimentazione (L-N) deve essere protetto contro i sovraccarichi da un dispositivo, fusibile o interruttore automatico, con corrente nominale non superiore a 10 A.

REGOLE DI INSTALLAZIONE.


L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

- Il dispositivo può essere installato su placche in vetro a 2, 3 e 4 moduli; usare l'apposito copriferro art. 21041 per chiudere i moduli non utilizzati.
- Sulla stessa placca utilizzata per l'art. 21122 non possono essere installati dispositivi Tactil SELV (art. 21520, 21540, 21840, 21860).


CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva BT.
Direttiva EMC.
Norma EN 60669-2-1.

VISTA FRONTALE E POSTERIORE

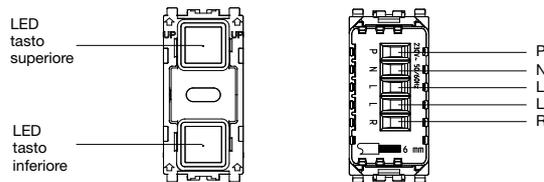


COLLEGAMENTI

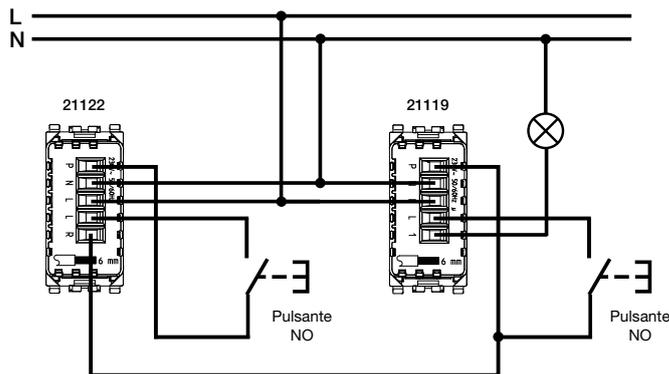

Per tutti i dettagli sulle possibili architetture di installazione si veda SI-Schemi Installativi presente su www.vimar.com -> Prodotti -> Catalogo prodotti in corrispondenza del codice articolo.

INSTALLAZIONE

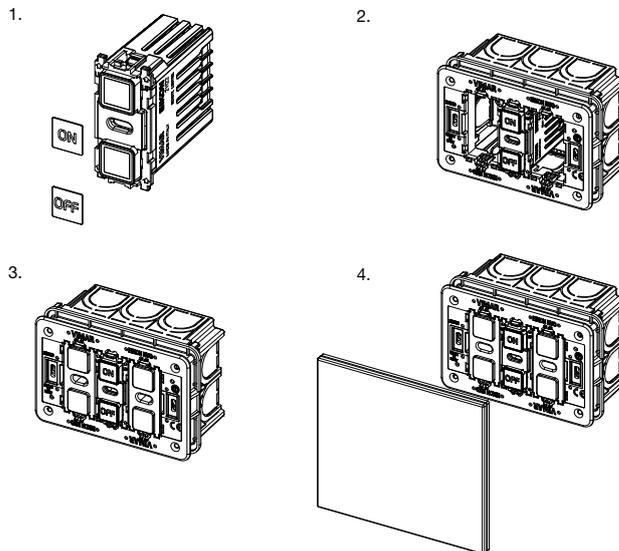

Electronic remote control, 2 buttons for remote management of a single electronic control or for central control of multiple commands, to be completed with Eikon Tactil cover plate and label.

FEATURES.

- Rated supply voltage: 230 V~, 50/60 Hz
- Indicator lights with interchangeable symbols for identification in the dark.
- Touch button recalibration: 1 minute
- Operating temperature: -5 °C - +35 °C.

CONTROLLABLE LOADS.

- Coded output (terminal R): 230 V~, 50 mA max
- When connected to devices 21119, 21134 and 21174 the appliance provides remote control over their loads (maximum distance 100 m)

OPERATION.

- Front indicator lights always on
- Controls: double touch button on the front; controls are made by lightly placing a finger on the front of the device over the illuminated indicator light
- The buzzer is always enabled when configuring

CAUTION: The circuit load should be considered always powered.

N.B: Each time the cover plate is installed, wait at least 1 min. for it to be recalibrated.

CONFIGURATION.

With the load/lamp switched off, press both buttons under the cover plate simultaneously. The top button will start blinking and enter configuration phase 1:

- tap on the **bottom button** to change the settings of the selected configuration
- tap on the **blinking top button** to save the selected phase and move on to the next phase of configuration.

If no operations are performed within 15 s, the device will exit the configuration without saving the last phase.

CONFIGURATION	SETTING		PROCEDURE
	Top button LED	Bottom button LED	
PHASE 1 Change brightness	1 repeated blink	Always on at the set brightness	Press the bottom button to change the brightness cyclically (low, medium, high)
PHASE 2 Enable buzzer	2 repeated blinks	Buzzer off Buzzer on	Press the bottom button to switch the buzzer on/off
PHASE 3 Enable scenario (to be used when you need to control different devices simultaneously)	3 repeated blinks	Scenario disabled (default) Scenario only OFF enabled	Press the bottom button to enable or disable the scenario behaviour

LED on
 LED blinking
 LED off (default)

INSTRUCTIONS.

Connect the appliance as indicated in the "CONNECTIONS" illustration. The power circuits (L-N) should be protected against overloading by installing a device, fuse or circuit breaker, with rated current not exceeding 10 A.

INSTALLATION RULES.


Installation should be carried out in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical systems in the country where the products are installed.

- The device can be installed on glass cover plates with 2, 3 and 4 modules; use the dedicated blank module art. 21041 to close the unused modules.
- On the same cover plate used for art. 21122 it is not possible to install SELV Tactil devices (art. 21520, 21540, 21840, 21860).


REGULATORY COMPLIANCE.

LV directive.
EMC directive.
Standard EN 60669-2-1.

FRONT AND REAR VIEW

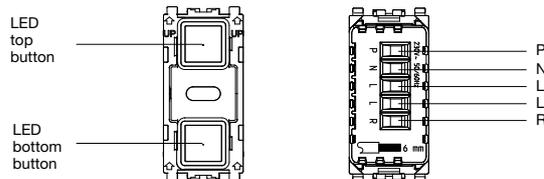


CONNECTIONS

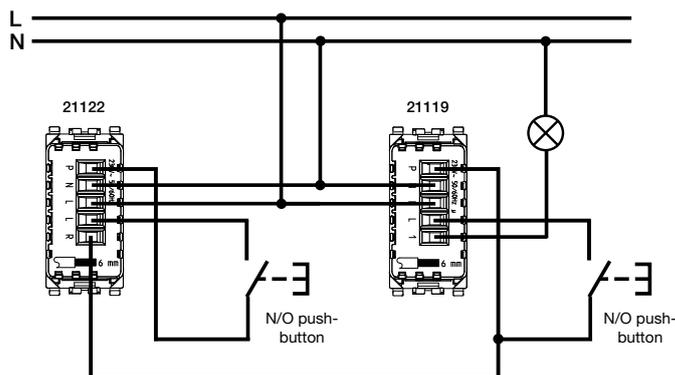

For all details on possible installation architectures, please refer to SI-Installation Diagrams for the relevant item code at www.vimar.com -> Products -> Product catalogue.

INSTALLATION

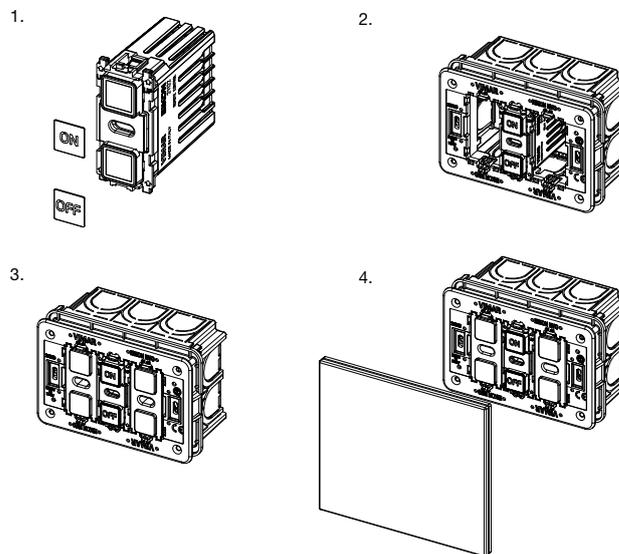

Commande électronique à distance, 2 boutons pour la gestion à distance d'une seule commande électronique ou pour le contrôle centralisé de plusieurs commandes, à compléter avec étiquette et plaque Eikon Tactil.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension nominale d'alimentation : 230 V~, 50/60 Hz
- Voyants lumineux avec symboles interchangeables pour localisation dans l'obscurité.
- Recallbrage des boutons à effleurement : 1 minute
- Température de fonctionnement : -5 °C - +35 °C

CHARGES COMMANDABLES

- Sortie codée (borne R) : 230 V~, 50 mA max
- L'appareil relié aux dispositifs 21119, 21134 et 21174 permet de commander à distance les charges qu'ils commandent (distance maxi 100 m)

FONCTIONNEMENT

- Voyants sur bandeau toujours allumés
- Commandes : double bouton à effleurement sur le devant ; la commande se fait en appuyant légèrement sur le devant du dispositif, au niveau du voyant allumé
- En phase de configuration, le buzzer est toujours validé.

ATTENTION Le circuit côté charge doit être considéré comme étant toujours sous tension. N.B : Attendre au moins 1 min, nécessaire à la plaque pour qu'elle puisse se recalibrer à chaque montage.

CONFIGURATION

En charge/lampe éteinte, appuyer simultanément sur les deux touches se trouvant sous la plaque ; la touche supérieure commence à clignoter et entre dans la phase de configuration 1 :

- appuyer rapidement sur la **touche inférieure** pour modifier les réglages de la configuration sélectionnée
- appuyer rapidement sur la **touche supérieure clignotante** pour sauvegarder la phase sélectionnée et passer à la phase suivante de configuration.

Au bout de 15 secondes d'inactivité, le dispositif quitte la configuration sans sauvegarder la dernière phase.

CONFIGURATION	CONFIGURATION		PROCÉDURE
	Led touche supérieure	Led touche inférieure	
PHASE 1 Modification intensité lumineuse	1 clignotement répétitif	Toujours allumé sur la valeur définie	Appuyer sur la touche inférieure pour modifier cycliquement l'intensité lumineuse (basse, moyenne, haute)
PHASE 2 Validation buzzer	2 clignotements répétitifs	Buzzer désactivé Buzzer activé	Appuyer sur la touche inférieure pour activer/désactiver le buzzer
PHASE 3 Validation scénario (à utiliser pour commander plusieurs dispositifs simultanément)	3 clignotements répétitifs	Scénario désactivé (par défaut) Scénario OFF validé uniquement	Appuyer sur la touche inférieure pour valider ou désactiver le comportement scénario

- LED allumée LED clignotante LED éteinte (par défaut)

RECOMMANDATIONS

Relier l'appareil comme l'indique la figure « RACCORDEMENTS ». Le circuit d'alimentation (L-N) doit être protégé contre les surcharges par un dispositif, fusible ou interrupteur automatique, avec courant nominal inférieur ou égal à 10 A.

CONSIGNES D'INSTALLATION


Le circuit doit être réalisé conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.

- Possibilité d'installer le dispositif sur des plaques en verre à 2, 3 et 4 modules ; utiliser le cache-trou art. 21041 pour fermer les modules non utilisés.
- Il n'est pas possible d'installer les dispositifs Tactil SELV (art. 21520, 21540, 21840, 21860) sur la même plaque utilisée pour l'art. 21122.


CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive BT.
Directive CEM.
Norme EN 60669-2-1

VUE AVANT ET ARRIÈRE

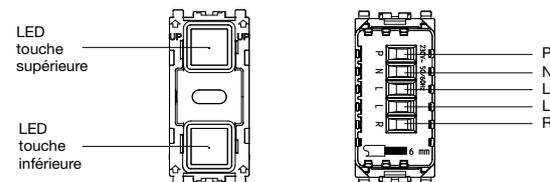


BRANCHEMENTS

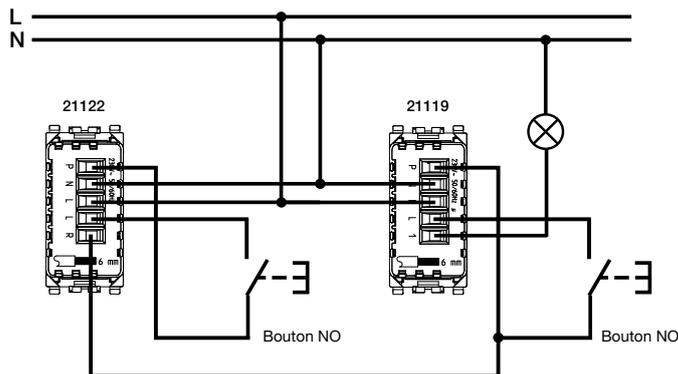

Pour plus de détails sur les architectures possibles de l'installation, voir SI-Diagrams de connexion sur le site www.vimar.com -> Produits -> Catalogue produits et code de l'article.

INSTALLATION

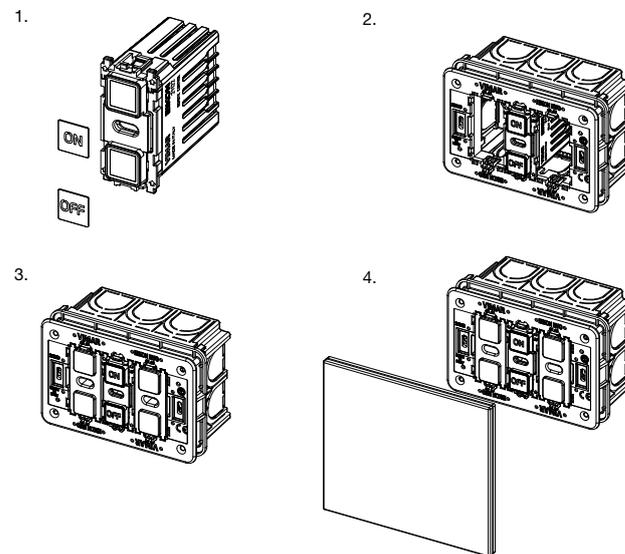

Elektronische Fernbedienung, 2 Taster für Einzelsteuerung eines elektronischen Steuergeräts oder für die Zentralbedienung mehrerer Schaltelemente, mit Etikett und Abdeckrahmen Eikon Tactil zu vervollständigen.

TECHNISCHE MERKMALE.

- Nennversorgungsspannung: 230 V~, 50/60 Hz
- Leuchtanzeigen mit austauschbaren Symbolen zur Lokalisierung im Dunkeln.
- Neukalibrierung der Touch-Tasten: 1 Minute
- Betriebstemperatur: -5 °C - +35 °C.

REGLBARE LASTEN

- Codeausgang (Klemme R): 230 V~, 50 mA max.
- Das mit den Artikeln 21119, 21134 und 21174 verbundene Gerät ermöglicht die Fernbedienung der daran angeschlossenen Lasten (max. Entfernung 100 m)

FUNKTIONSWEISE.

- Frontseitige Leuchtanzeigen immer eingeschaltet
- Schaltelemente: Doppelter Touch-Taster an der Vorderseite; die Steuerung erfolgt durch leichtes Antippen der beleuchteten Anzeige an der Vorderseite des Geräts
- In der Konfigurationsphase ist der Summer stets aktiviert

ACHTUNG: Der Kreis auf der Lastseite ist stets als spannungsführend zu betrachten.


HINWEIS: Nach jeder Installation des Abdeckrahmens mindestens 1 Minute für die Neukalibrierung warten.

KONFIGURATION.


Bei ausgeschalteter Last/Lampe beide Tasten unter dem Abdeckrahmen gleichzeitig drücken. Die obere Taste beginnt zu blinken und ruft den Konfigurationsschritt 1 auf:
 - die **untere Taste** antippen, um die Einstellungen der gewählten Konfiguration zu ändern
 - die **blinkende obere Taste** antippen, um den gewählten Schritt zu speichern und zum nächsten Konfigurationsschritt überzugehen.

Wird innerhalb von 15 s keine Aktion ausgeführt, beendet das Gerät die Konfiguration, ohne den letzten Schritt zu speichern.

VORDER- UND RÜCKANSICHT

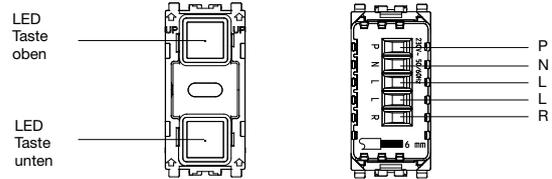

ANSCHLÜSSE

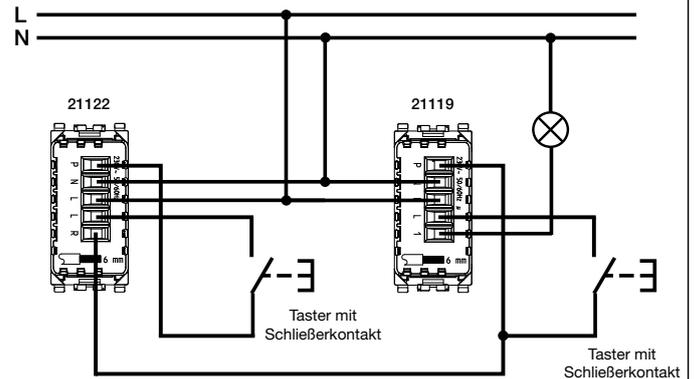

Für alle weiteren Details zu den möglichen Installationsarchitekturen siehe SI-Schaltplan auf der Website www.vimar.com -> Produkte -> Produktkatalog an der jeweiligen Artikelnummer.

KONFIGURATION	EINSTELLUNG		VORGEHENSWEISE
	LED obere Taste	LED untere Taste	
SCHRITT 1 Änderung der Helligkeit	1 wiederholter Blinkimpuls	Immer eingeschaltet bei der eingestellten Helligkeit	Mit der unteren Taste die Helligkeit zyklisch ändern (gering, mittel, stark)
SCHRITT 2 Freigabe des Summers	2 wiederholte Blinkimpulse	Summer ausgeschaltet Summer eingeschaltet	Mit der unteren Taste den Summer ein-/ausschalten
SCHRITT 3 Freigabe Szenario (bei gleichzeitiger Bedienung mehrerer Geräte verwenden)	3 wiederholte Blinkimpulse	Szenario deaktiviert (Werkseinstellung) Szenario nur OFF aktiviert	Mit der unteren Taste das Verhalten des Szenarios aktivieren oder deaktivieren

LED ein LED blinkt LED aus (Werkseinstellung)

HINWEISE.

Den Anschluss des Geräts gemäß Abbildung "ANSCHLÜSSE" vornehmen. Der Versorgungskreis (L-N) muss durch ein entsprechendes Gerät, eine Sicherung oder einen Schutzschalter mit Nennstrom nicht über 10 A gegen Überlasten geschützt werden.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.


Die Installation hat nach den im Anwendungsland des Produkts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials zu erfolgen.

- Das Gerät kann in Glas-Abdeckrahmen mit 2, 3 und 4 Modulen installiert werden. Die nicht verwendeten Module mit der Blindabdeckung Art. 21041 schließen.
- In den für Art. 21122 verwendeten Abdeckrahmen können keine SELV Tactil-Geräte installiert werden (Art. 21520, 21540, 21840, 21860).

NORMKONFORMITÄT

NS-Richtlinie. EMV-Richtlinie.
Norm EN 60669-2-1.

INSTALLATION

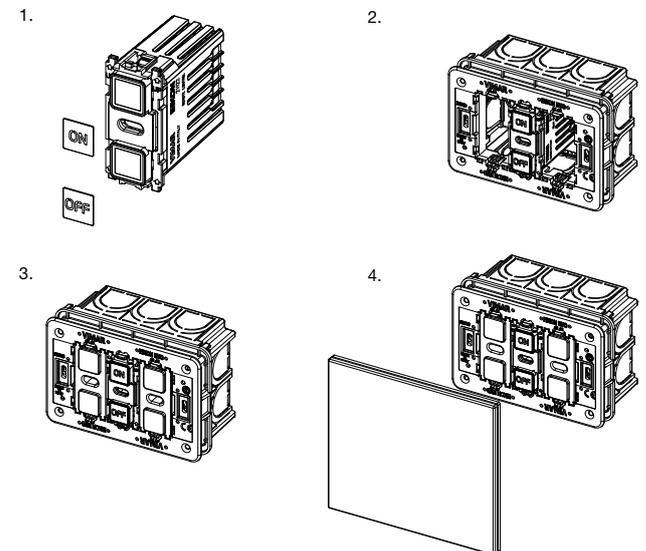

Mando electrónico a distancia, 2 pulsadores para el control a distancia de un único mando electrónico o para el control centralizado de varios mandos; se utiliza con etiqueta y placa Eikon Tactil.

CARACTERÍSTICAS.

- Tensión nominal de alimentación: 230 V~, 50/60 Hz
- Pilotos luminosos con símbolos intercambiables para su detección en la oscuridad.
- Recalibración de los pulsadores táctiles: 1 minuto
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C - +35 °C.

CARGAS CONTROLABLES.

- Salida codificada (borne R): 230 V~, 50 mA máx
- El aparato, conectado a los dispositivos Art. 21119, 21134 y 21174 permite el accionamiento a distancia de las cargas conectadas al mismo (distancia máxima 100 m)

FUNCIONAMIENTO.

- Pilotos frontales siempre encendidos
- Mandos: doble pulsador táctil en el frente; se acciona apoyando ligeramente el dedo sobre el piloto iluminado en el frente del dispositivo
- Durante la configuración el zumbador siempre está habilitado

ATENCIÓN: en el lado de la carga, el circuito debe considerarse siempre en tensión.

Nota: Cada vez que se monte la placa, hay que esperar al menos 1 minuto para el reset de los sensores.

CONFIGURACIÓN.

Con la carga/lámpara apagado, pulse a la vez las dos teclas colocadas debajo de la placa; la tecla superior comienza a parpadear y entra en la fase de configuración 1:

- pulse brevemente la **tecla inferior** para modificar la configuración seleccionada;
- pulse brevemente la **tecla superior parpadear** para guardar la fase seleccionada y pasar a la fase de configuración siguiente.

Si en el plazo de 15 segundos no se realiza ninguna operación, el dispositivo sale de la configuración sin guardar la última fase.

CONFIGURACIÓN	PROGRAMACIÓN		PROCEDIMIENTO
	LED tecla superior	LED tecla inferior	
FASE 1 Cambio de luminosidad	1 parpadeo repetido	Siempre encendido con la luminosidad programada	Pulse la tecla inferior para modificar cíclicamente la luminosidad (baja, media, alta)
FASE 2 Activación del zumbador	2 parpadeos repetidos	Zumbador desactivado Zumbador activado	Pulse la tecla inferior para activar/desactivar el zumbador
FASE 3 Activación escenario (se utiliza cuando hay que controlar varios dispositivos simultáneamente)	3 parpadeos repetidos	Escenario desactivado (por defecto) Escenario solo OFF activado	Pulse la tecla inferior para activar o desactivar el escenario

LED encendido LED parpadear LED apagado (por defecto)

ADVERTENCIAS.

Conecte el aparato como se indica en la figura "CONEXIONES". El circuito de alimentación (L-N) debe estar protegido contra las sobrecargas por un dispositivo, fusible o interruptor automático, con corriente nominal no superior a 10 A.

NORMAS DE INSTALACIÓN.


La instalación debe realizarse cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.

- El dispositivo puede instalarse en placas de vidrio de 2, 3 y 4 módulos; coloque la tapa correspondiente Art. 21041 para tapar los módulos que no se utilicen.
- En la misma placa utilizada para el Art. 21122 no pueden instalarse dispositivos Tactil SELV (Art. 21520, 21540, 21840, 21860).


CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva sobre baja tensión. Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Norma EN 60669-2-1.

VISTA FRONTAL Y POSTERIOR

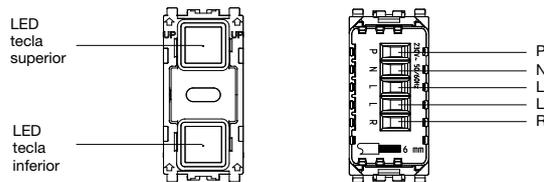


CONEXIONES

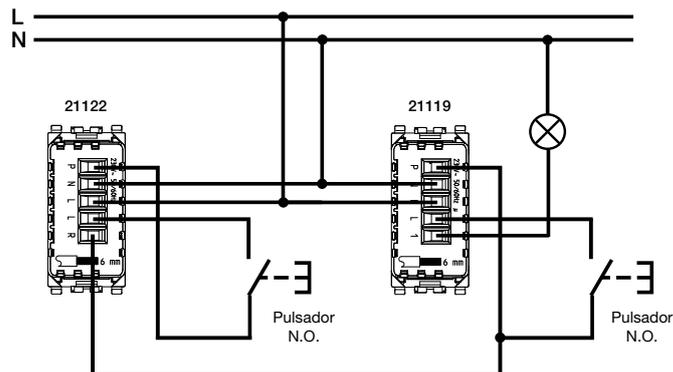

Para todos los detalles acerca de las posibles arquitecturas de montaje, consulte SI-Eschema de conexión en www.vimar.com -> Productos -> Catálogo de productos al lado del código del artículo.

MONTAJE

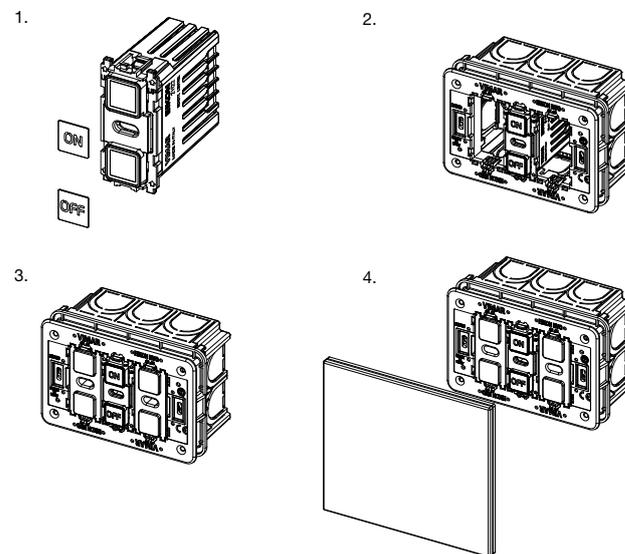

Ηλεκτρονικός διακόπτης απομακρυσμένου ελέγχου, 2 πλήκτρων, για την απομακρυσμένη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη ή για τον κεντρικό έλεγχο πολλών διακοπών, συνδυάζεται με ετικέτα και πλάκα Eikon Tactil.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: 230 V~, 50/60 Hz
- Ενδεικτικές λυχνίες με εναλλάγμα σύμβολα για εντοπισμό στο σκοτάδι.
- Επαναβαθμονόμηση των πλήκτρων αφής: 1 λεπτό
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C - +35°C.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ.

- Κωδικοποιημένος έξοδος (επαφή κλέμας R): 230 V~, 50 mA το μέγ.
- Η συσκευή, όταν είναι συνδεδεμένη στους μηχανισμούς 21119, 21134 και 21174, παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των φορτίων που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή (μέγιστη απόσταση 100 m)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

- Οι μπροστινές λυχνίες είναι πάντα αναμμένες
- Διακόπτες: αφής, δύο πλήκτρων, στην μπροστινή πλευρά. Ο έλεγχος γίνεται με τοποθέτηση του δαχτύλου χωρίς πίεση πάνω στην αναμμένη λυχνία στην μπροστινή πλευρά του μηχανισμού
- Στη φάση διαμόρφωσης ο βομβητής είναι πάντα ενεργοποιημένος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κύκλωμα στην πλευρά του φορτίου πρέπει να θεωρείται πάντα υπό τάση.
ΣΗΜ.: Σε κάθε εγκατάσταση της πλάκας, περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό για να εκτελεστεί εκ νέου βαθμονόμηση.


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.

Με το φορτίο/λαμπτήρα απενεργοποιημένο, πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα που υπάρχουν κάτω από την πλάκα. Το πάνω πλήκτρο θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα μεταβεί στη φάση διαμόρφωσης 1:


- πατήστε στιγμιαία το **κάτω πλήκτρο** για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης διαμόρφωσης
- Πατήστε στιγμιαία το **πάνω πλήκτρο που αναβοσβήνει** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη φάση και να μεταβείτε στην επόμενη φάση διαμόρφωσης.

Εάν εντός 15 δευτ. δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η διαμόρφωση του μηχανισμού τερματίζεται χωρίς να αποθηκευτεί η τελευταία φάση.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ

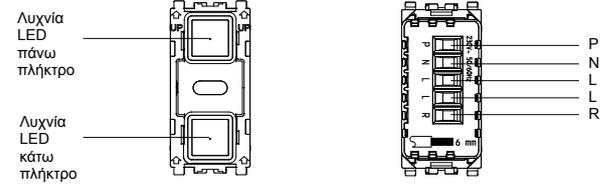

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

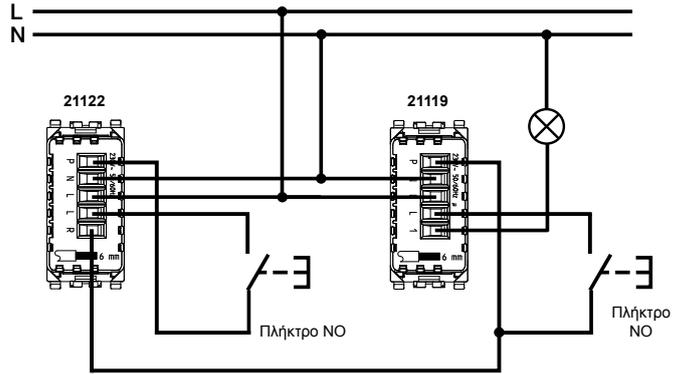

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανές αρχιτεκτονικές εγκατάστασης, ανατρέξτε στα SI-Σχέδια Εγκατάστασης στην ιστοσελίδα www.vimar.com -> Προϊόντα -> Κατάλογος προϊόντος και αναζητήστε το σχετικό κωδικό προϊόντος.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΡΥΘΙΣΗ		ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
	Λυχνία LED πάνω πλήκτρο	Λυχνία LED κάτω πλήκτρο	
ΦΑΣΗ 1 Τροποποίηση φωτεινότητας	1 επαναλαμβανόμενη αναλαμπή	Πάντα αναμμένη στη ρυθμισμένη θερμοκρασία	Πατήστε το κάτω πλήκτρο για να τροποποιήσετε κυκλικά τη φωτεινότητα (χαμηλή, μέτρια, υψηλή)
ΦΑΣΗ 2 Ενεργοποίηση βομβητή	2 επαναλαμβανόμενες αναλαμπές	Απενεργοποιημένος βομβητής Ενεργοποιημένος βομβητής	Πατήστε το κάτω πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το βομβητή
ΦΑΣΗ 3 Ενεργοποίηση σεναρίου (πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν απαιτείται ταυτόχρονος έλεγχος διαφόρων μηχανισμών)	3 επαναλαμβανόμενες αναλαμπές	Απενεργοποιημένο σενάριο (προεπιλογή) Ενεργοποιημένο σενάριο μόνο OFF	Πατήστε το κάτω πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά του σεναρίου

- Αναμμένη λυχνία LED
- Η λυχνία LED αναβοσβήνει
- Σβηστή λυχνία LED (προεπιλογή)


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Συνδέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ». Το κύκλωμα τροφοδοσίας δικτύου (L-N) πρέπει να προστατεύεται από την υπερφόρτωση μέσω μηχανισμού, ασφάλειας ή αυτόματου διακόπτη, με ονομαστικό ρεύμα έως 10 A.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Ο μηχανισμός μπορεί να εγκατασταθεί σε γυάλινες πλάκες 2, 3 και 4 μονάδων. Χρησιμοποιήστε το ειδικό κάλυμμα κωδ. 21041 για να κλείσετε τις μονάδες που δεν χρησιμοποιούνται.
- Στην πλάκα που χρησιμοποιείται για τον κωδ. 21122 δεν μπορούν να εγκατασταθούν μηχανισμοί οθόνης αφής SELV (κωδ. 21520, 21540, 21840, 21860).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

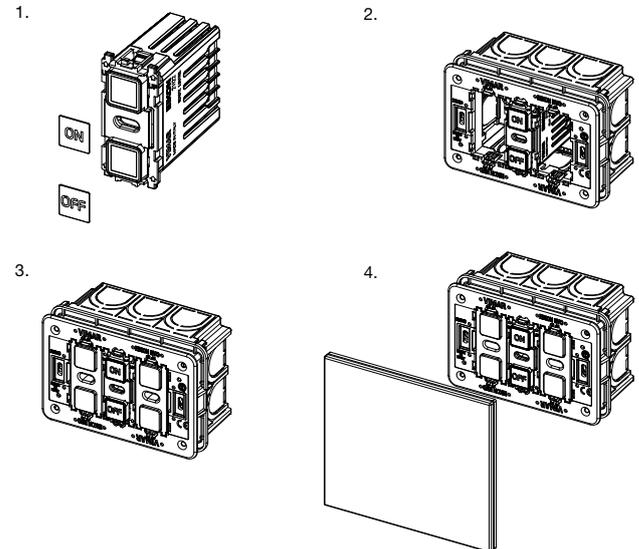

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

- Οδηγία BT.
- Οδηγία EMC.
- Πρότυπο EN 60669-2-1.